

軟水管理はボイラーの生命線

イオン交換樹脂の平均寿命は 4～5 年です。

(設備と管理/2008年11月号より抜粋)

【軟水器の管理方法】

- 硬度チェックはしましたか？ (毎日 1～2 回と運転前)
- 再生時刻の設定に間違いはありませんか？ [設定時刻 :]
- 再生の頻度に問題はありませんか？ [日置き] [回/週]
- 塩の補充はしましたか？ (再生直後の補充がベスト)

※こんな症状が出れば、樹脂の交換時期です。

“硬度が頻繁に検出される。”

“再生の頻度が増えてきた。”

“塩の発注量が多くなってきた。”

“樹脂を 5 年以上交換していない。”


軟水器設置年月： 年 月

直近の樹脂交換年月： 年 月

《硬度指示薬による硬度チェック方法》

水は 10 cc 程度
で OK

硬度指示薬を
2～3 滴垂らして
よく振ります

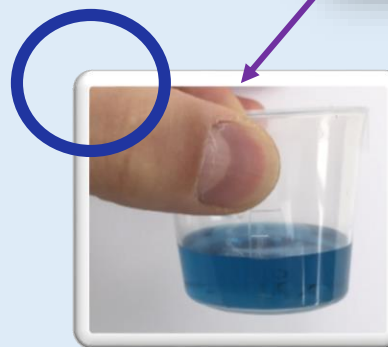

OK 硬度なし



NG 硬度あり

ボイラー・軟水器・樹脂の入替は当社にお任せください。
(各社取扱い可能)

【お問い合わせ先】

アゲハ産業株式会社

TEL : 072 - 983 - 5360 FAX : 072 - 983 - 5361

住所：大阪府東大阪市川田 4 - 4 - 4 7